

# 臺北市政府勞工局勞動檢查處

## 局限空間作業勞動檢查重點


1. 局限空間作業時(水塔及蓄水池內)須設置換氣裝置。

【缺氧症預防規則第 29 條之 5】




2. 監視人員須於局限空間外，與內部工作人員保持聯繫，並於發生意外時熟知緊急應變程序，迅速作正確反應。

【勞工安全衛生設施規則 29-1 至 6 暨 缺氧症預防規則 21】

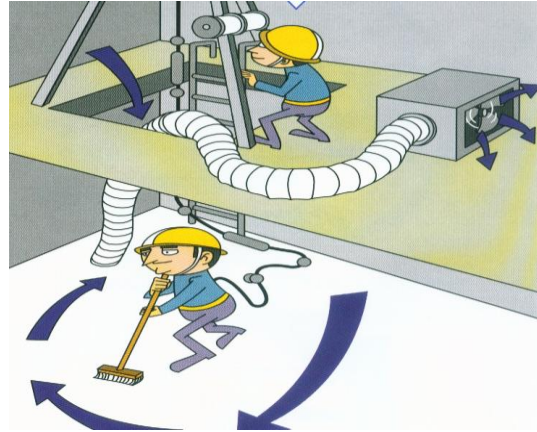


3. 局限空間正確通風示意圖。【勞工安全衛生設施規則 295】

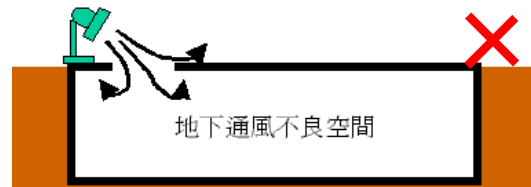


使用電扇，有許多無法通風的死角



單開口場所，以短管通風會造成許多無法通風的死角

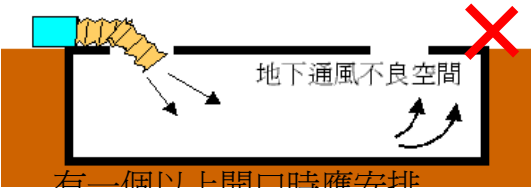

有一個以上開口時應安排進氣出氣有適當流線減少死角

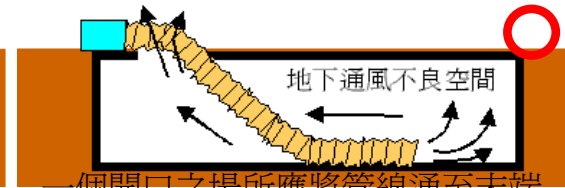

一個開口之場所應將管線通至末端減少死角

4. 蓄水池內作業前需實施環境測定。

【缺氧症預防規則第 6 條】



5. 人員進入水池之上下設備應有防墜措施。

【勞工安全衛生設施規則第 228 條及第 281 條】



**6. 局限空間須公告危害內容與作業安全主管。**


**【勞工安全衛生設施規則第 29 之 2 條】**



局限空間(缺氧)作業場所告示牌	
施工單位	電話
項目	注意事項
有關危險或可能引起之危害	缺氧、窒息、一氧化碳、火災、爆炸、中毒、墜落、電氣設備、熱氣、滑倒、傾倒、其他之危害等。
作業時應注意之事項	一、若不知如何作業時，則告知有關作業之危害及應採取之防護措施。 二、若發生緊急危險時，應確實告知作業人員及現場狀況，俾能及時脫離。
進入前應由工作場所負責人及執行作業主管簽名許可，始可進入。進入前應先通風、檢點、確認及有安全保證適合於作業時，並監視人員隨時監視，如發覺異常應即與工作場所負責人、執行作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。在作業中應採取設備及防護措施。3. 應隨時注意作業中可能發生之危險及防護措施。4. 作業中應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。5. 應隨時注意作業中可能發生之危險及防護措施。6. 應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。7. 應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。8. 應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。9. 應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。10. 應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。	
應採取之安全衛生措施	一、作業前應先通風、檢點、確認及有安全保證適合於作業時。二、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。三、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。四、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。五、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。六、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。七、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。八、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。九、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。十、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。
應採取之安全衛生措施	一、作業前應先通風、檢點、確認及有安全保證適合於作業時。二、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。三、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。四、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。五、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。六、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。七、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。八、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。九、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。十、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。
應採取之安全衛生措施	一、作業前應先通風、檢點、確認及有安全保證適合於作業時。二、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。三、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。四、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。五、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。六、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。七、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。八、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。九、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。十、應隨時注意作業人員之安全及健康狀況。
<b>禁止與作業無關之人員進入</b>	

**7. 潮濕場所避免感電災害，應裝設漏電斷路器。**

**【勞工安全衛生設施規則第 243 條】**

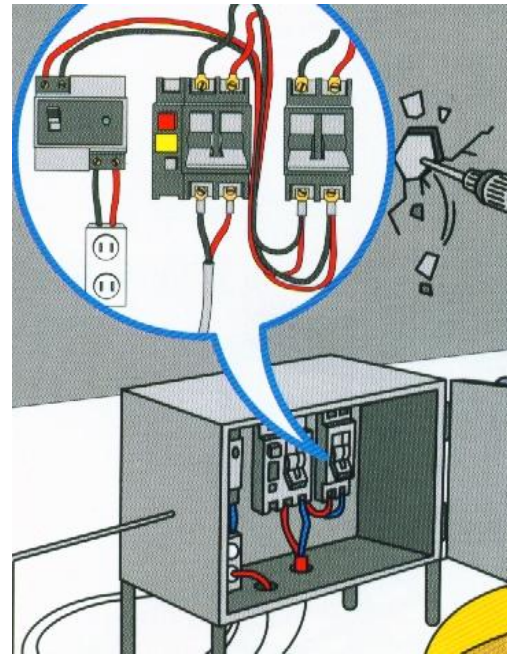

**8. 危害源之隔離(盲封、鎖斷、上標示等)與原有危害物之清除(水洗、通風、惰性化等)**

**【特定化學物質危害預防標準 30】**



**9. 置備數量足夠之空氣呼吸器等呼吸防護具。**

**【缺氧症預防規則第 25 條】**



勞檢處



關心您

LSIO